



Folhas nº 177
Processo nº 425
Rubrica nº

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

**RESPOSTA A ESCLARECIMENTOS AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
042/2023**

(Processo Licitatório n.º 425/2023)

IMPUGNANTE: RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTAÇÃO LTDA

REFERÊNCIA: Edital Pregão Eletrônico SRP nº 042/2023, Registro de preços para Aquisição e instalação de geradores para o Hospital Municipal João Antônio Santos, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

I – DA SÍNTESE DO QUESTIONAMENTO.

O licitante, RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTAÇÃO LTDA solicitou esclarecimentos quanto ao edital PE 042/2023, onde o objeto consiste no Registro de preços para Aquisição e instalação de geradores para o Hospital Municipal João Antônio Santos, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, segue os esclarecimentos com suas respectivas respostas com a solicitação de imagens:


- O fornecimento de cabos e materiais para instalação será de responsabilidade da contratada? SIM
- Com relação a instalação: Qual a distância que ficará o Gerador do QGBT? 15mts
- O cabeamento entre o GMG, QTA e QGBT tem passagem já existente, ou teremos que prevê passagem subterrânea ou por eletrocalhas suspensas? É feito por cano preto de 60mm
- A potência será 160kVA? Dois gerador um de 160kva e outro de 315kva qual regime de operação? Vai depender da demora na volta de energia da concessionária podendo ficar entre 12 a 24h ligado.
- será emergência? Sim só quando faltar energia da concessionária.
- será automático? Sim.
- qual a tensão de trabalho? Entre fase e neutro 220v entre fase e fase 380v



Folhas nº 178
Processo nº 25
Rubrica nº 10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ



- Teria a possibilidade de encaminhar fotos do local onde será instalado?

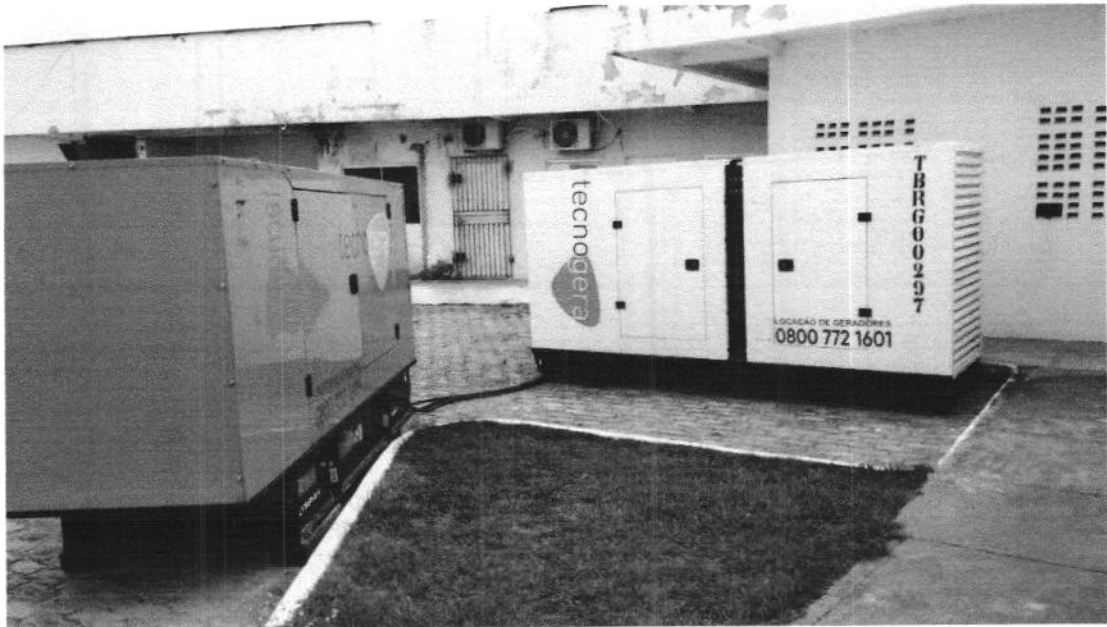



Folhas nº 179
Processo nº 428
Rubrica nº

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

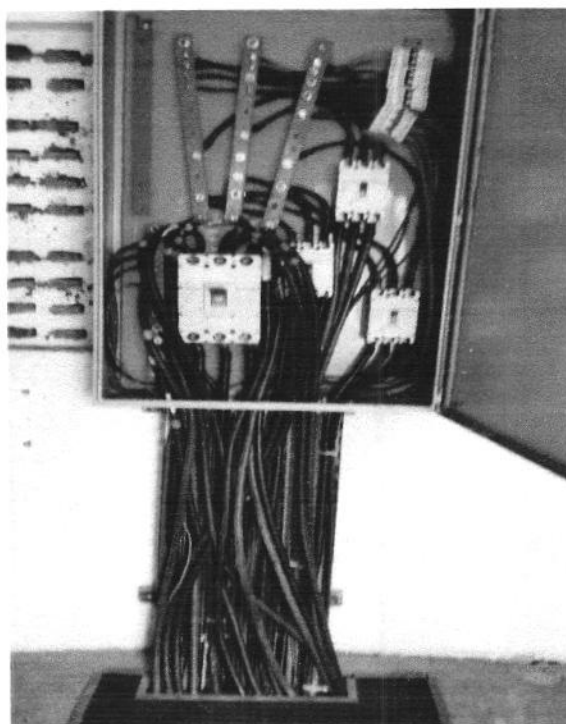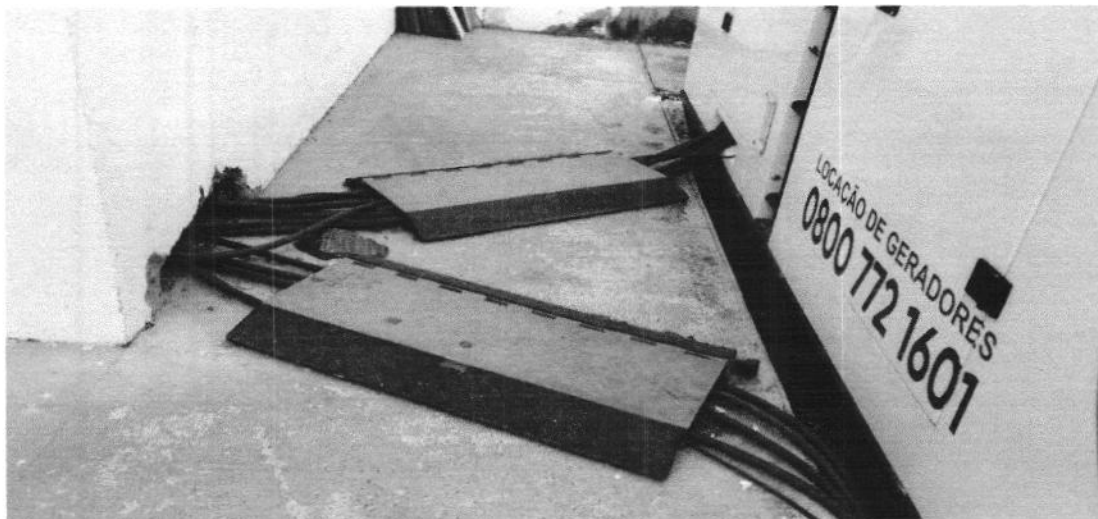

Alto Alegre do Pindaré/MA, 05 de Dezembro de 2023.


Francival Veloso Fernandes
Presidente da CPL / PMAAP